РСТ Уз 826-97

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные

Технические условия

Издание официальное

Государственный комитет Республики Узбекистан
по архитектуре и строительству

Ташкент

Предисловие

1 Разработан и внесен Среднеазиатским научно-исследовательским институтом ирригации им. В. Д. Журина НПО САНИИРИ в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О стандартизации».

2 Утвержден и введен в действие приказом Государственного Комитета по архитектуре и строительству Республики Узбекистан N 71 от 21 октября 1997 года

3 Разделы настоящего стандарта за исключением раздела 2 и пунктов 4.2,4.10, 6.2-6.6 представляют собой идентичный текст ГОСТ 12586.0-83.

4 Стандарт соответствует Государственной системе стандартизации Республики Узбекистан. Основные положения (РСТ Уз 1.1-92), ГОСТ 1.5-93.

5 С вводом в действие настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан прекращается действие ГОСТ 12586.0-83.

Перевод на государственный язык Ш. Махмудова (НПО САНИИРИ)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Государственного Комитета по архитектуре и строительству Республики Узбекистан.

Содержание

1 Область применения 25
2 Нормативные ссылки 25
3 Основные параметры и размеры..... 26
4 Технические требования..... 30
5 Комплектность..... 34
6 Правила приемки 34
7 Методы контроля и испытаний..... 36
8 Маркировка, транспортирование и хранение 37
Приложение А..... 40

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Титратиб гидропрессланган босимли темирбетон қувурлари

Техник шартлар

Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные

Технические условия

Reinforeed concrete vibrohvdropressed pressure pipes. Specifications

Дата введения 1998-03-01
~~2003-03-01~~
01.01.05 г 2010
ПРеР У ПР 19 от 29.10.2010

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные напорные трубы, изготовленные из тяжелого бетона методом виброгидропрессования и предназначенные для прокладки напорных трубопроводов, по которым транспортируют жидкости с температурой не выше 40^0 С и неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции и уплотняющие резиновые кольца стыковых соединений.

1.2 Если транспортируемая жидкость или грунты являются агрессивными по отношению к трубам или уплотняющим резиновым кольцам, то следует предусмотреть согласно КМК 2.03.11 их защиту от коррозии.

1.3 Трубы применяют в трубопроводах в соответствии с указаниями материалов для проектирования серии 3.901-1/85.

Требования, изложенные в пунктах 3.1-3.8, 4.1-4.15 являются обязательными. Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 503-81 Лента стальная холоднокатанная из низкоуглеродистой стали.

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродной стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

УЗЛАСТАНДАРТИНГ
Ўзбекистон ёзувлар китобхонаси
«05» 11 1997
714
Дар ҳуқуқи қўриқланади.

Издание официальное

ГОСТ 7378-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных труб.

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 12586.1-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры.

ГОСТ 13015.0-83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.

ГОСТ 13015.1-81 Изделия железобетонные и бетонные. Общие технические требования.

ГОСТ 13015.2-83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила маркировки.

ГОСТ 13015.3-83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве.

ГОСТ 17022-81 Графит. Типы, марки и общие технические требования.

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности.

ГОСТ 19113-84 Канифоль сосновая.

РСТ Уз 827-97 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры.

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.

ГОСТ 26433.0-85 Правила выполнения измерений.

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Элементы заводского изготовления.

РСТ Уз 728-96 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

3 Основные параметры и размеры

3.1 Трубы в зависимости от значения расчетного внутреннего давления в трубопроводе подразделяют на четыре класса:

РТ
Распространяется
ст[illegible] общими

0 - на давление 2,0 МПа;
I - "-" 1,5 МПа;
II - "-" 1.0 МПа;
III - "-" 0,5 МПа.

Прочностные характеристики труб обеспечивают работу трубопроводов под указанными давлениями при внешних нагрузках, соответствующих усредненным условиям укладки труб по ГОСТ 22000.

3.2 При условиях укладки труб, обеспечивающих снижение значений внешних нагрузок на трубопровод, по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем и проектной организацией, допускается применять трубы I, II, и III классов при внутреннем давлении, превышающем расчетные значения для каждого класса труб на 0,3 МПа.

3.3 Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на рис. 1 и в табл. 1.

3.4 По технологическим условиям допускается изменять форму перехода цилиндрической части трубы в раструбную без изменения угла наклона наружной поверхности раструба.

3.5 Трубы армируют продольной напрягаемой арматурой из проволоки периодического профиля класса Вр-II и спиральной напрягаемой арматурой из гладкой проволоки класса В-II, витки которой закрепляют в разделительных полосах из стальной холоднокатанной ленты.

3.6 В случае предусмотренной проектом защиты трубопровода от электрокоррозии, вызываемой блуждающими токами, по требованию потребителя, трубы изготовляют со специальными закладными изделиями, соединенными с арматурой труб, для устройства электрических перемычек между арматурой смежных труб. Расположение закладных изделий в трубах приведено на черт. 1, а конструкцию и способ их установки следует принимать по ГОСТ 12586.1.

3.7 Технические показатели и армирование труб в зависимости от их класса, а также арматурные изделия труб приведены в ГОСТ 12586.1.

3.8 Трубы обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009.

Марка труб состоит из двух буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом. Первая группа содержит сокращенное наименование трубы и диаметр условного прохода трубы в дециметрах. Во второй группе указывают класс трубы. Для труб с внутренним давлением, превышающим расчетное значение (п. 3.1), вторую группу дополняют строчной буквой "у", а для труб с закладными изделиями (п. 3.4) - строчной буквой "к".

РТ
Допущен
ст
без ограничений

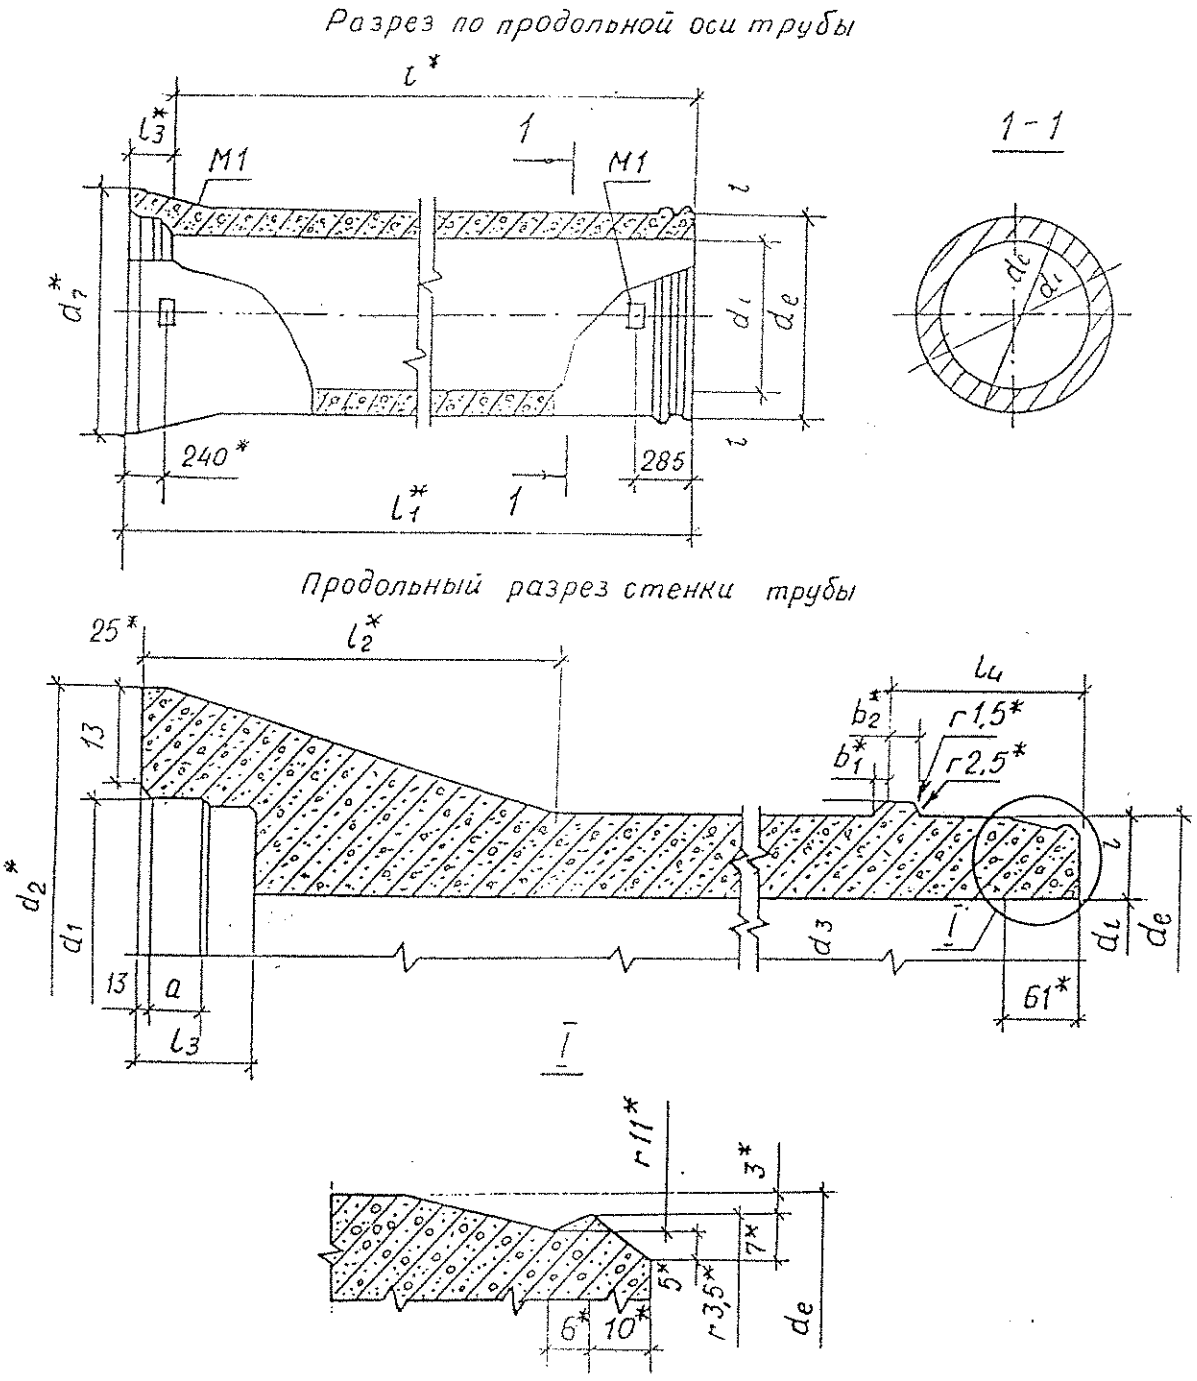


Рисунок 1

...РТ
Выпущен...
ст... ...ными

Таблица 1

Диаметр условного прохода трубы d, мм	Марка трубы	Размеры трубы, мм													Масса трубы (справочная), т	Код ОКП
		d_1	d_e	d_1	d_2	d_3	l	l_1	l	l_2	l	l_1	a	b_1	b_2	
500	ТН50-0 ТН50-I ТН50-II ТН50-III	500	610	634	790	628	5000	5185	55	485	185	115	112	9	24	1,32	58 6111 0070 58 6111 0001 58 6111 0002 58 6111 0120
600	ТН60-0 ТН60-I ТН60-II ТН60-III	600	730	754	940	718			65	565						1,89	58 6111 0071 58 6111 0001 58 6111 0005 58 6111 0121
800	ТН80-I ТН80-II ТН80-III	800	930	955	1152	948		5195		627	195	155	122		29	2,48	58 6111 0007 58 6111 0008 58 6111 0009
1000	ТН100-I ТН100-II ТН100-III	1000	1150	1175	1384	1168			75	657						3,55	58 6111 0010 58 6111 0011 58 6111 0012
1200	ТН120-I ТН120-II ТН120-III	1200	1370	1397	1660	1390			85	775				10		4,95	58 6111 0013 58 6111 0014 58 6111 0015
1400	ТН140-I ТН140-II ТН140-III	1400	1590	1617	1900	1610		5225	95	815	225	165	145			6,65	58 6111 0016 58 6111 0017 58 6111 0018
1600	ТН160-I ТН160-II ТН160-III	1600	1810	1811	2140	1834			105	920				12		8,20	58 6111 0019 58 6111 0020 58 6111 0072

Пример условного обозначения (марки) трубы диаметром условного прохода 800 мм и I класса:

ТН80-1

То же, трубы диаметром условного прохода 1200 мм, II класса, предназначенные для трубопроводов с внутренним давлением 1,3 МПа, с закладными изделиями:

ТН120-IIук

4 Технические требования

4.1 Трубы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по чертежам, приведенным в ГОСТ 12586.

4.2 Стенки трубы должны быть водонепроницаемыми и трубы выдерживать внутреннее испытательное гидростатическое давление, МПа (кгс/см^2):

2,4	- для труб	0 класса;
1,8	" -"	I класса;
1,2	" -"	II класса;
0,6	" -"	III класса.

Трубы, предназначенные для трубопроводов с внутренним давлением, превышающим расчетное значение (п. 3.1), и оговоренные в заказе на их изготовление, должны выдерживать испытательное давление, увеличенное на 0,3 МПа.

4.3 Трубы должны быть трещиностойкими. При внутренних испытательных гидростатических давлениях, указанных в табл. 2, образование трещин в бетоне труб не допускается.

4.4 Между закладными изделиями труб, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия блуждающих токов (п. 3.4), должен быть электрический контакт.

4.5 Трубы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной);

к качеству арматурных и закладных изделий и их положению в трубе;

к защите от коррозии.

4.6 Трубы следует изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классов по прочности на сжатие:

В30 - трубы марок ТН50-III и ТН60-III;

В40 - трубы остальных марок.

4.7 Значения нормируемой передаточной прочности бетона труб (прочности бетона к моменту передачи на него усилия обжатия от спиральной арматуры) должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 2

Диаметр условного прохода трубы d, мм	Марка трубы	Контрольное внутренне гидростатическое давление, МПа, при проверке трещиностойкости трубы	
		при приемо-сдаточных испытаниях (при возрасте бетона 2 сут)	при возрасте бетона к моменту испытания 100 сут
500	ТН50-0	2,65	2,60
	ТН50-I	2,11	2,11
	ТН50-II	1,62	1,62
	ТН50-III	1,18	1,18
600	ТН60-0	2,7	2,60
	ТН60-I	2,16	2,11
	ТН60-II	1,62	1,62
	ТН60-III	1,18	1,18
800	ТН80-I	2,35	2,26
	ТН80-II	1,81	1,77
	ТН80-III	1,27	1,27
1000	ТН100-I	2,45	2,35
	ТН100-II	1,91	1,86
	ТН100-III	1,37	1,37
1200	ТН120-I	2,50	2,35
	ТН120-II	1,96	1,86
	ТН120-III	1,42	1,37
1400	ТН140-I	2,60	2,40
	ТН140-II	2,01	1,91
	ТН140-III	1,47	1,42
1600	ТН160-I	2,60	2,40
	ТН160-II	2,01	1,91
	ТН160-III	1,47	1,42

4.8 Поставку труб потребителям следует производить после испытания их стенок на водонепроницаемость и трещиностойкость.

4.9 Качество материалов, применяемых для приготовления бетона труб, должно обеспечивать выполнение технических требований к бетону, установленных настоящим стандартом, и соответствовать требования:

цемент - ГОСТ 10178;

заполнители - ГОСТ 8267, и ГОСТ 8736;

вода - РСТ Уз 818-97.

Крупный заполнитель следует применять фракций: от 5 до 10 мм, от 5 до 15 мм, св. 10 до 20 мм.

Таблица 3

Диаметр условного прохода трубы d, мм	Вид контролируемой прочности бетона	Нормируемая передаточная прочность бетона, МПа, трубы класса			
		0	I	II	III
500, 600	На сжатие	-	35,3	31,4	23,5
	На растяжение при раскалывании	2,9	-	-	-
800, 1000	На сжатие	-	-	31,4	25,5
	На растяжение при раскалывании	-	2,9	-	-
1200	На сжатие	-	-	35,3	31,4
	На растяжение при раскалывании	-	2,9	-	-
1400, 1600	На сжатие	-	-	35,3	31,4
	На растяжение при раскалывании	-	3,2	-	-

4.10 Арматурная проволока должна удовлетворять требованиям:

классов В-II и Вр-II по ГОСТ 7348; классов В-I и Вр-I по ГОСТ 6727.

Лента, изготовленная из низкоуглеродистой стали (для разделительных полос) должна удовлетворять требованиям ГОСТ 503.

4.11 Форма и размеры арматурных и закладных изделий для труб должны соответствовать приведенным в ГОСТ 12586.1.

4.12 Значения действительных отклонений геометрических параметров труб не должны превышать предельных, указанных в табл. 4.

4.13 Толщина защитного слоя бетона труб должна быть не менее 15 мм.

4.14 Значения действительных параметров шероховатости внутренней поверхности трубы в пределах ее полезной длины должны соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 4

в миллиметрах

Диаметр условного прохода трубы d	Предельные отклонения					
	по внутреннему диаметру трубы d_i	по толщине стенки цилиндрической трубы t	по наружному диаметру втулочного конца d_C и буртика трубы d_3	по внутреннему диаметру раструба трубы d_1	по длине калиброванной части раструба трубы a	по ширине и высоте заходной фаски раструба трубы
500, 600, 800	±4	±4	±2	±2	+35; -5	+7; -5
1000, 1200	±5	±5				
1400, 1600			±2,5	±2,5		

Таблица 5

Параметр шероховатости по ГОСТ 2789		Допускаемые значения параметров шероховатости, мм, труб категорий по шероховатости	
Наименование	Обозначение	первой	второй
Среднее арифметическое отклонение профиля	*Ra*	≤0.1	≤0.06
Средний шаг неровности профиля	*Sm*	≥4	≥6

4.15 На поверхностях труб не допускаются:

трещины на наружной и внутренней поверхностях труб;

наплывы и околы, а также раковины диаметром более 3 мм и глубиной более 2 мм на стыковых поверхностях раструба и втулочного конца труб;

раковины диаметром более 10 мм и глубиной более 2 мм на остальной наружной поверхности;

наплывы и околы бетона ребер на торцевых поверхностях труб высотой (глубиной) более 5 мм;

следы (риски) шириной и глубиной более 1,5 мм на стыковой поверхности раструба от шлифовального инструмента;

более трех раковин на площади 0,01 м^2 (100х100 мм) на любом участке стыковой поверхности.

4.16 Раковины на трубах и околы бетона ребер торцевых поверхностей, размеры которых превышают указанные в п. 4.15 , допускается устранять путем заделки нетоксичными материалами, предохраняющими арматуру труб от коррозии и предотвращающими фильтрацию воды между уплотняющим резиновым кольцом и бетонной поверхностью.

4.17 Трубы не должны иметь отслоений наружного защитного слоя бетона.

Отслоения защитного слоя бетона размерами в кольцевом и продольном направлениях трубы, не превышающими значения 0,4d, допускается устранять с применением материалов, предохраняющих арматуру труб от коррозии.

4.18 Концы продольной напрягаемой арматуры труб не должны выступать из бетона и должны быть вместе с прилегающими участками поверхности бетона покрыты цементно-казеиновой обмазкой толщиной 0,5-0,6 мм. Состав обмазки по массе 1: 0,05: 0,4 (цемент, казеиновый клей, вода). Допускается применять обмазки из других нетоксичных материалов, обеспечивающих коррозионную и механическую стойкость покрытия.

5 Комплектность.

Предприятие-изготовитель обязано поставлять потребителю трубы комплектно с уплотняющими резиновыми кольцами (одно кольцо на одну трубу), изготовленными по техническим условиям и имеющими паспорта-сертификаты. Размеры уплотняющих колец в нерастянутом состоянии должны соответствовать указанным в ГОСТ 22000.

По требованию потребителя предприятие-изготовитель обязано поставлять дополнительные уплотняющие резиновые кольца в количестве, согласованном между ними.

6 Правила приемки

6.1 Приемку труб следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1 и настоящего стандарта.

Число труб в партии должно быть не более 100.

6.2 Трубы принимают:

по результатам периодических испытаний - по показателям шероховатости внутренней поверхности труб;

по результатам приемо-сдаточных испытаний по показателям водонепроницаемости и трещиностойкости стенки труб, наличия закладных изделий и электрического контакта между ними, прочности бетона (классу по прочности на сжатие, передаточной прочности). Соответствия арматурных и закладных изделий требованиям ГОСТ 12586.1, точности геометрических параметров, тол-

щины и отслоения защитного слоя бетона, качества поверхности труб.

6.3 Приемку труб по водонепроницаемости их стенок, наличию закладных изделий и электрического контакта между ними, по отклонению от внутреннего .диаметра раструба труб, качеству внутренней поверхности раструба и наружном поверхности втулочного конца труб, по наличию трещин на бетонных поверхностях, отслоения наружного защитного слоя бетона и антикоррозионной защиты концов продольной напрягаемой арматуры, а также правильности нанесения маркировочных надписей и знаков следует проводить по результатам сплошного контроля.

6.4 Трубы считывают выдержавшими испытание на водонепроницаемость их стенок, если к моменту его окончания на поверхности труб не будет обнаружена фильтрация воды влажных пятен, капели или течи.

6.5 Испытанию на трещиностойкость проводят на одной трубе, отобранной из партии.

6.5.1 Трубы партии считают выдержавшими испытание на трещнностойкость, если к моменту его окончания контрольная труба удовлетворяет требованию п.4.3. Наличие фильтрации воды в виде влажных пятен или капели по превышении испытательного давления на водонепроницаемость не является основанием для браковки труб при испытании их на трещиностойкость.

6.6 Трубы, не выдержавшие испытание на водонепроницаемость и трещиностойкость, могут быть подвергнуты повторному испытанию.

Повторное испытание труб на водонепроницаемость проводят через семь суток после первого испытания при хранении труб во влажных условиях или через двое суток - при пропитке труб жидким стеклом или композициями на его основе.

От партии, не выдержавшей испытания на трещиностойкость отбирают для повторных испытаний две трубы, ранее не подвергавшиеся проверке.

6.7 Если трубы 0, I и II классов при повторных испытаниях на водонепроницаемость или трещиностойкость не удовлетворяют требованиям настоящего стандарта по этим показателям, то они могут быть перемаркированы с переводом на один класс ниже.

Трубы III класса, не выдержавшие повторных испытаний на водонепроницаемость или трещиностойкость, признают нестандартными.

6.8 Трубы считают выдержавшими испытания по наличию электрического контакта между закладными изделиями, если значение сопротивления цепи не превышает 1 Ом. Трубы, не имеющие электрического контакта между закладными изделиями, допускается поставлять как трубы без закладных изделий.

6.9 Наличие отслоения наружного поверхностного защитного слоя бетона устанавливают по глухому звуку при ударе молотком по поверхности трубы.

6.10 Испытания на шероховатость внутренней поверхности труб проводят перед началом их массового изготовления и в дальнейшем - при изменении вида заполнителя, конструкции резинового чехла и марки пластифицирующих добавок, но не реже одного раза в 6 мес. Испытанию следует подвергать две трубы каждого диаметра.

7 Методы контроля и испытаний

7.1 Гидростатические испытания стенок труб на водонепроницаемость и трещиностойкость следует проводить после двухсуточной выдержки их в цехе.

Значение испытательного давления определяют с помощью манометра, имеющего II класс точности и цену деления не более 0,05 МПа.

7.1.1 Гидростатическое испытания труб проводят по следующему режиму. Трубы испытывают путем повышения давления на 0,1-0,25 МПа в минуту до значений, указанных в пп.4.2 и 4.3, и выдерживают под испытательным давлением в течение 5 мин. При испытании труб на трещиностойкость допускается падение давления не более 0,1 МПа.

7.1.2 Допускается применение .ультразвукового метода контроля и оценки трещиностойкости труб по ГОСТ 24983.

7.2 Контроль наличия электрического контакта между закладными изделиями трубы проводят при помощи омметра с ценой деления не более 0,5 Ом.

7.3 Прочность бетона труб следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов-кубов с ребром 100 мм, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и твердевших в условиях согласно ГОСТ 18105. Прочность бетона на сжатие следует определять испытанием вибрированных образцов, а на растяжение при раскалывании - испытанием образцов, изготовленных вибрированием и последующим прессованием под давлением 0,2 МПа.

7.4 Толщину защитного слоя бетона в трубах определяют при помощи электромагнитного прибора типа ИЗС по ГОСТ 22904-78 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность измерения

При отсутствии приборов допускается определять толщину защитного слоя бетона путем отбивки его в трех местах трубы: в середине раструба, в месте перехода от раструба к цилиндрической части трубы и во втулочном конце трубы на расстоянии 300 мм от торца.

Отливку защитного слоя в каждом из указанных мест производят по наружному диаметру не менее чем в трех точках (через 120^0) с последующей обязательной заделкой отбитых мест раство-

ром состава по массе 1:2.5:0.4 (цемент, песок, вода).

7.5 Качество защитного слоя бетона в трубах определяют путем тщательного простукивания наружной поверхности труб молотком массой 250 г.

7.6 Размеры труб н качество их поверхностей должны контролироваться согласно ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 и настоящему стандарту.

7.7 Для контроля геометрических размеров труб следует применять стандартный измерительный инструмент или специальные приспособления, обеспечивающие необходимую точность измерения и аттестованные органами метрологической службы.

7.7.1 Проверку размеров труб проводят следующим образом:

толщину стенок измеряют штангенциркулем или другими приспособлениями в четырех точках в середине между швами по двум взаимно перпендикулярным диаметрам на расстоянии 300 мм от втулочного торца трубы;

наружный диаметр втулочного конца трубы и буртика измеряют калибрами с промером по двум взаимно перпендикулярным диаметрам;

внутренний диаметр калиброванной части раструба измеряют нутромером или штангенциркулем по двум взаимно перпендикулярным диаметрам в точках, отстоящих на расстояниях 40, 80 и 110 мм от торца трубы;

внутренний диаметр трубы измеряют нутромером по двум взаимно перпендикулярным диаметрам на расстоянии 500 мм от ее торцов.

7.8 Параметры шероховатости внутренней поверхности трубы Ra и Sm по ГОСТ 2789 определяют по методике, приведенной в обязательном приложении.

8 Маркировка, транспортирование и хранение

8.1 Маркировка труб - по ГОСТ 13015.2. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на наружной поверхности раструба каждой трубы. Транспортную маркировку следует выполнять по ГОСТ 141192.

8.2 Трубы, поставляемые потребителю, должны сопровождаться паспортом. В паспорте должны быть указаны: наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; марка труб; диаметр условного прохода; величина внутреннего давления; результаты испытаний; дата выпуска или отгрузки; марка уплотняющего кольца; штамп технического контроля.

8.3 Требования к документу о качестве труб, поставляемых потребителю. - по ГОСТ 13015.3. В документе о качестве труб следует дополнительно приводить значения параметров шероховатости внутренней поверхности труб, а также марку уплотняющих

резиновых колец и обозначение технических условий на эти кольца.

8.4 Трубы перемещают с помощью траверс, не допускающих повреждения труб. Перекатка труб допускается только по каткам, укладываемым с таким расчетом, чтобы трубы не опирались раструбами и втулочными концами на катки или пол.

8.5 Трубы следует хранить на складе готовой продукции в штабелях рассортированными по маркам.

Число рядов труб по высоте должно быть не более указанного в табл. 6.

Таблица 6

Диаметр условного прохода трубы d, мм	Число рядов труб по высоте
500-1000	4
1200	3
1400 и 1600	2

8.6 Под каждый нижний ряд труб штабеля должны быть уложены две подкладки на расстоянии 1 м от торцов труб. Подкладки не должны позволять раскатываться первому ряду труб. Подкладки устанавливают параллельно под цилиндрическую часть труб.

На месте постоянного складирования труб подкладки следует закреплять на площадке.

Трубы в рядах укладывают так, чтобы раструбы двух рядом лежащих труб были обращены в разные стороны. Трубы каждого последующего ряда располагают по длине перпендикулярно к предыдущему ряду.

8.7 Трубы перевозят автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Размещение и крепление в транспортных средствах грузов, перевозимых по железной дороге, должно соответствовать ГОСТ 22235 и Правилам перевохки грузов, утвержденных ГАЖК "Узбекистон темир йуллари".

8.8 При погрузке труб на транспортные средства и их выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие возможность повреждения труб.

Автомобили или железнодорожные платформы, предназначенные для перевозки труб. должны иметь седлообразные подкладки, исключающие возможность смещения и соприкасания труб.

8.9 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с трубами не допускается:

применение цепей и тросов с узлами или выступами, кото-

...ART
...Республ...
станд... ...ой будими

рые могут повредить бетон;

переноска труб при закреплении троса в одной плоскости или путем пропуска его через трубу, а также с помощью крючков, зацепляемых за концы труб;

перемещение труб по земле волоком;

разгрузка труб со свободным падением;

свободное (без торможения) перекатывание труб по наклонным плоскостям;

перемещение труб без катков или без подкладок.

...АРТ
Республ...
станд... буд...

Приложение А
(обязательное)

Определение параметров шероховатости внутренней поверхности трубы

1. Параметры шероховатости внутренней поверхности трубы Ra и Sm по ГОСТ 2789 определяют по результатам испытаний на шероховатость поверхности двух канифолевых слепков (отпечатков) размерами 80х15х20 мм, снятых с контролируемой поверхности трубы в точках, расположенных на расстоянии 300 мм от втулочного и раструбного торцов трубы.

2. Аппаратура и материалы

2.1 Для определения параметров шероховатости применяют:

профилограф-профилометр модели 293 московского завода «Калибр» или другие средства контроля, обеспечивающие измерение параметров шероховатости *Ra* в пределах 0.04-0.11 мм, *Sm*- в пределах 4-8 мм;

разборную металлическую рамку (черт. 1);

емкость для разогрева канифоли;

ящик для хранения слепков;

сосновую канифоль по ГОСТ 19113;

порошковый графит по ГОСТ 17022:

смазочное масло.

3 Подготовка к испытанию

3.1. Для изготовления слепков приготавливают смесь канифоли с порошком графита (соотношение 100:1 по массе) и разогревают ее в емкости до жидкого состояния.

3.2 Две рамки для изготовления слепков очищают, смазывают их внутренние поверхности тонким слоем масла и устанавливают в лотке трубы вдоль ее оси на расстоянии 500 мм от втулочного и раструбного концов.

3.3 Подготовленные рамы: наполняют разогретой смесью канифоли с графитом и выдерживают в трубе в течение 10 мин.

3.4.Рамки с затвердевшей в них смесью снимают с поверхности трубы и разбирают. Изготовленные слепки маркируют и укладывают в ящик для хранения. На боковых поверхностях слепка наносят: номер слепка, номер и марку трубы

4. Проведение испытаний

4.1 Со слепков записывают профилограммы шероховатости. Для этого слепок устанавливают на измерительную площадку и профилографа-профилометра вдоль оси движения иглы прибора и производят запись профиля поверхности на базовой длине, равной 75 мм. Игла прибора при записи должна перемещаться по центру мелка.

Стандарт
Республика
стандарт

4.2. При записи профиля поверхности регистрируют значение параметра $R^i a$ на индикаторе прибора и записывают его в журнал наблюдений и на профилограмме.

4.3. Ленту с записанной профилограммой отрывают и маркируют, записывая на ней номер и марку контролируемой трубы, номер мелка.

5.Обработка результатов

5.1. Параметр шероховатости *Ra* трубы определяют как среднее арифметическое значение результатов испытаний двух мелков, снятых с внутренней поверхности трубы во втулочной и раструбной частях.

5.2 Для определения параметра $S^i m$ на профилограмме (черт. 2) проводят среднюю линию профиля. Для этого на профилограмме выделяют высшую и низшую точки профиля в пределах базовой длины (черт. 2, точки А и Б) и проводят горизонтальные линии выступов и впадин профиля. Отмечают точки пересечения кривой профиля со средней линией и определяют их число на базовой длине.

5.2 Параметр $S^i m$ в мм для каждой профилограммы вычисляют по формуле

$$Sm^i = \frac{75 \times 2}{m-1},$$

где n -число точек пересечения кривой профиля со средней линией в пределах базовой длины.

5.4 Параметр шероховатости *Sm* трубы определяют как среднее арифметическое значение результатов испытаний двух слепков, снятых с внутренней поверхности трубы во втулочной и раструбной частях.

5.5 В журнале, в котором заносят результаты испытаний, должны быть предусмотрены следующие графы;

дата изготовления трубы;

марка и номер трубы;

номер резинового чехла внутренней формы трубы;

номер слепка;

значения параметров шероховатости $R^i a$, *Ra*, $S^i m$ *и Sm.*

Разборная металлическая рамка

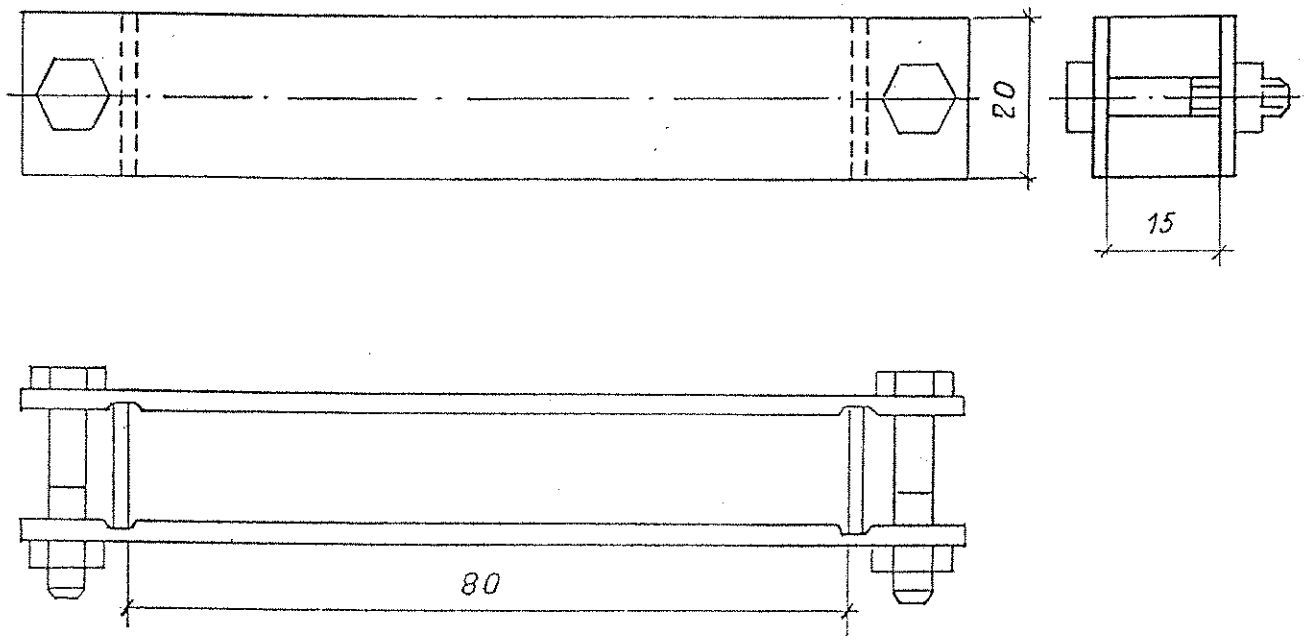


Рисунок 1

Пример фрагмента профилограммы внутренней поверхности трубы

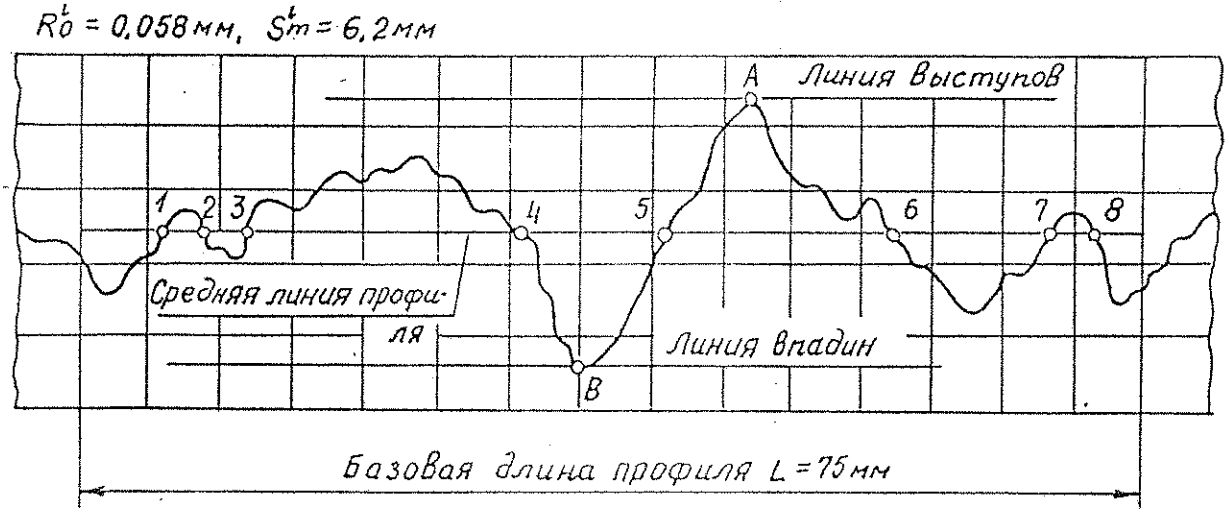


Рисунок 2

УДК 621.643.255:006.354 Ж33
Ключевые слова: Напорные трубы, вибропрессование, резиновые кольца, стыковое соединение, коррозия, электрокоррозия, передаточная прочность, трещиностойкость, устанавливаемые изделия.

Отзывы и предложения просим направлять в Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

(700011, г. Ташкент, ул. Абая, 6)

Подготовлен к изданию ИВЦ “АКАТМ”