РСТ Уз 751-96

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГРУНТЫ. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

Издание официальное

Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским проектно-технологическим институтом оснований, фундаментов и подземных сооружений /ЗПЛИТИ/ Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от 1996. 11. 04 No 101

3 С ВВОДОМ В ДЕЙСТВИЕ настоящего стандарта утрачивает силу ГОСТ 24143-80 на территории Республики Узбекистан.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госкомархитектстроя Республики Узбекистан

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения..... 29
2 Нормативные ссылки..... 29
3 Определения..... 29
4 Общие положения..... 30
5 Аппаратура..... 31
6 Подготовка к испытаниям..... 32
7 Проведение испытаний..... 34
8 Обработка результатов испытаний..... 35
Приложение А Приспособление для измерения диаметра и высоты образцов при усадке..... 37
Приложение Б Журнал испытаний свободного набухания 38
Приложение В Журнал испытаний набухания грунта под нагрузкой в компрессионном приборе..... 40
Приложение Г Журнал испытаний грунта при усадке.... 42
Приложение Д Графики зависимости набухания грунта от давления при испытании образца в компрессионном приборе..... 44
Приложение Е Графики зависимости изменения объема образца грунта при изменении влажности в процессе усадки..... 45

РСТ Уз 751-96

РСТ Уз

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГРУНТЛАР	Кўпчиш ва киришиш хоссаларини лабораторияда аниқлаш усуллари
ГРУНТЫ	Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки
SOILS	Laboratory methods for determination of swelling and shrinking characteristics

Дата введения 1996.12.01

2001.12.01

Ф-Исп 01.01.2009 пр.ф-8

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на глинистые грунты природного и нарушенного сложения и устанавливает методы лабораторного определения их набухания и усадки при исследовании этих грунтов для строительства на территории Республики Узбекистан.

Стандарт не распространяется на глинистые грунты, содержащие крупнообломочные включения размерами зерен более 5 мм, и на глинистые грунты в мерзлом состоянии.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

РСТ Уз 682-96 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.

СНиП 2.02-01-83 Основания зданий и сооружений.

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Влажность набухания (Wsw), доли единицы — влажность полученная после завершения набухания образца грунта, обжимаемого в условиях, исключающих возможность бокового расширения, заданным давлением

Влажность на пределе усадки (Wsh), доли единицы - влажность грунта в момент резкого уменьшения усадки, определяемая по точке перегиба кривой графика зависимости изменения объема образца грунта (V) от изменения влажности (W) при высыхании

Давление набухания (Psw), Мпа - давление на образец грунта, возникающее при замачивании жидкостью в обжатии в условиях, исключающих возможность бокового расширения при котором деформации набухания или сжатия грунта равны нулю

Издание официальное

Узбекский центр стандартизации и метрологии
зарегистрировано 29.11.1996 г
по книге № 588

РСТ УЗ

Давление на образец грунта (р), Мпа - отношение величины нагрузки, приложенной через штамп прибора, к площади штампа

Набухание грунта - 1 Свойство глинистого грунта увеличивать свой объем при взаимодействии с водой или другой жидкостью 2 Процесс изменения объема грунта во времени при взаимодействии его с водой или другой жидкостью.

Набухание грунта абсолютное (h), см - увеличение высоты образца грунта в процессе испытаний при взаимодействии грунта с водой или с другой жидкостью.

Набухание грунта - относительное ($\delta = h/h$), доли единицы - отношение абсолютного набухания к начальной высоте образца грунта.

Набухание грунта под нагрузкой (δ), доли единицы - относительное набухание грунта при данном давлении на образец.

Набухание грунта свободное (δ_0), доли единицы - относительное набухание грунта, полученное в приборах типа ПНГ, когда давлением от массы штампа и измерительного оборудования, не превышающем 0,006 МПа, пренебрегают.

Ступень давления на образец грунта - величина приращения давления при передаче нагрузки через штамп на образец грунта во время испытаний.

Усадка грунта - 1 Свойство глинистого грунта уменьшать свой объем при испарении из него влаги. 2 Процесс изменения линейных размеров объема образца грунта во времени при испарении из него влаги.

Усадка грунта абсолютная по: высоте (h),см; диаметру (d), см; Объему (V), $см^3$; уменьшение высоты (h), диаметра (d), объема (V) образца грунта во время испытаний.

Усадка грунта относительная по высоте (δ_h), по диаметру(δ_d), объему (δ_v) - отношение абсолютной усадки образца грунта по высоте, диаметру, объему к их начальным размерам соответственно.

4 Общие положения

4.1 Характеристики набухания и усадки грунта слудует определять по относительной деформации: набухание - в условиях, исключающих возможность бокового расширения при насыщении грунта водой или химическим раствором; усадку - в условиях свободной трехосной деформации при высыхании грунта. Испытание для определения характеристик набухания следует производить до прекращения потлощения образцом грунта воды (или раствора), а усадки - до полной потери влажности.

4.2 За показатели, характеризующие набухание грунта, принимаются свободное набухание (δ_0), набухание под нагрузкой (δsw), давление набухания (Psw), влажность грунта после набухания (Wsw); за показатели, характеризующие усадку грунта, принимаются величины усадки по высоте (δ_h), диаметру (δd), объему (δ_v) и влажность на пределе усадки (Wsh).

4.3 Образцы грунта природного сложения для испытаний свободного набухания, набухания под нагрузкой, давления набуха-

ния и усадки следует вырезать из одного монолита грунта; образцы грунта нарушенного сложения следует приготовлять с заданными величинами плотности и влажности.

Свободное набухание определяется испытанием одиночного образца грунта.

Набухание под нагрузкой и давление набухания определяется испытанием серии образцов-близнецов, вырезаемых из одного монолита грунта, путем обжатия их давлением и последующего водонасыщения.

Величины ступеней давления и их количество должны быть определены заданием и программой исследования.

При отсутствии таких данных испытания надлежит производить в диапазоне полуторакратных величин условных расчетных давлений на глинистые грунты, руководствуясь таблицами 3 - 6 приложения 3 к главе СНиП 2.02-01-83.

4.4 Образцы грунта при испытании на набухание следует заливать грунтовой водой, взятой с места отбора грунта, водной вытяжкой или водой питьевого качества. В случаях, определяемых программой исследований, допускается применение дистиллированной воды и искусственно приготовленных растворов заданного химического состава.

При усадке испарение воды (или раствора) из образца грунта не должно вызывать образование на нем усадочных трещин.

4.5 Монолиты грунтов для определения показателей набухания и усадки следует отбирать из открытых горных выработок: шурфов, котлованов, расчисток и пр., а их отбор, транспортирование и хранение надлежит производить по ГСТ Уз 682-96.

Отбор образцов из скважин допускается производить при помощи грунтоносов, обеспечивающих сохранение природного сложения и влажности грунта.

5 Аппаратура

5.1 Приборы для определения свободного набухания грунтов (ПНГ) должны включать следующие основные узлы и детали:

рабочее кольцо внутренним диаметром не менее 50±2 мм, высотой не менее 20±1 мм;

вкладыш, обеспечивающий высоту образца в кольце не менее 10 мм; перфорированный верхний штамп; перфорированный поддон; ванночки для жидкости;

основания прибора и держателя индикатора; индикатор часового типа с ценой деления шкалы 0,01 мм для измерения вертикальных деформаций образца грунта.

Конструкция ПНГ должна быть выполнена из материалов, стойких против коррозии, и обечпечивать:

неподвижность рабочего кольца при испытании;

подачу воды к образцу снизу и отвод ее;

величину вертикального давления от штампа, измерительного оборудования, расположенного на нем, и других неуравновешенных деталей не более 0,0006 МПа

5.2 Показатели набухания грунта под нагрузкой и давления набухания следует определять в компрессионных приборах, состоящих из следующих основных узлов и деталей:

рабочего кольца внутренним диаметром более 71 мм и высотой более 20 мм с соотношением высоты к диаметру 1: 3,5;

цилиндрической обоймы; перфорированного штампа;

поддона с емкостью для воды и перфорированного вкладыша под кольцо;

двух индикаторов с ценой деления шкалы 0,01 мм для измерения вертикальных деформаций образца грунта; допускается применение одного индикатора при условии установки его в центре штампа;

механизма вертикальной нагрузки на образец грунта.

Конструкция компрессионного прибора должна быть выполнена из материалов, стойких против коррозии и обеспечивать:

подачу воды к образцу снизу и отвод ее;

центрированную передачу нагрузки на штамп (образец грунта);

передачу на образец грунта давления ступенями от 0,0125 МПа;

постоянство давления на каждой ступени;

неподвижность рабочего кольца при испытаниях;

измерение вертикальных деформаций грунта с погрешностью 0,01 мм;

давление на образец, создаваемое штампом и закрепленным на нем измерительным оборудованием и другими неуравновешенными деталями, не более 0,0025 МПа.

5.3 Для определения усадки грунтов необходимо иметь:

рабочее кольцо компрессионного прибора внутренним диаметром более 71 мм и высотой более 20 мм с соотношением высоты к диаметру 1:3,5;

предметное стекло, покрытое тонким и ровным слоем парафина;

емкость с крышкой (стеклянный колпак или эксикатор) объемом не более 1 л для сушки образцов;

шпатель;

штангенциркуль с погрешностью измерения 0,05 мм по ГОСТ 166 и приспособление для измерений, показанное в приложении А;

микрометр по ГОСТ 6507.

6 Подготовка к испытаниям

6.1 Приборы для проведения испытаний должны устанавливаться на жестком основании, исключающем вибрацию. Горизонтальность установки приборов проверяют по уровню. В помещении во время испытаний должна поддерживаться положительная температура.

Не допускается попадание прямых солнечных лучей на образцы грунта во время испытаний усадки.

6.2 Тарировку ПНГ и компрессионных приборов необходимо производить не реже одного раза в год для учета деформаций фильтров и собственных деформаций приборов (m) при определении деформаций грунта.

Для тарировки ПНГ в рабочее кольцо следует заложить два бумажных фильтра, установить индикатор и замочить фильтры. По индикатору зарегистрировать деформацию (m). Для данной партии фильтров тарировочную поправку принимают как среднее арифмети-

Отдел республиканской стандартизации и тех

ческое значение деформаций трех пар фильтров.

При тарировке компрессионного прибора в рабочее кольцо следует заложить специальный металлический вкладыш, покрытый с двух сторон бумажными фильтрами, смоченными водой и нагружать его ступенями давления 0,05 МПа, выдерживая их по 2 мин, до максимального давления на вкладыш 1 МПа, измеряя по индикаторам деформации прибора.

Тарировку производят при трехкратном нагружении прибора, каждый раз с заменой фильтров на новые.

По результатам тарировки компрессионного прибора следует составить таблицу величин деформаций (m) при различных давлениях.

6.3 Для каждого прибора следует определять: высоту и диаметр рабочего кольца, толщину предметного стекла, покрытого тонким слоем парафина (с погрешностью ±0,5 мм), их массу (с погрешностью ±0,01 г) и удельное давление от штампа, расположенного на нем измерительного оборудования и неуравновешенных деталей, (с погрешностью ±) 0,0001 МПа.

6.4 Образец грунта для испытания на набухание или усадку вырезают рабочим кольцом в соответствии с требованиями ГОСТ 5180-84, при этом зазоры между грунтом и стенкой рабочего кольца не допускаются.

Для испытываемых грунтов должны быть определены плотность, плотность минеральных частиц, влажность, границы текучести и раскатывания по ГОСТ 5180 и гранулометрический состав по ГОСТ 12536. Результаты записывают в журнал испытаний в соответствии с приложениями А, Б, В.

6.5 Грунт в кольце следует покрыть с двух сторон фильтрами и поместить:

а) при определении свободного набухания - в ПНГ;

б) при определении набухания под нагрузкой и давления набухания - в компрессионные приборы.

В журнале испытаний следует записать начальные показания индикаторов (n_0).

6.6 При испытании грунта на усадку образец грунта следует извлечь из кольца и поместить на предметное стекло, покрытое тонким ровным слоем парафина. Затем измеряют высоту в центре образца, а его диаметр - по трем, заранее размеченным направлениям. Результаты измерений записывают в журнал испытаний (приложение Г).

6.7 Характеристики набухания глинистого грунта нарушенного сложения следует определять на образцах с заданной величиной коэффициента пористости (e), вычисляемого по формуле:

$$e = \frac{\rho_s - \rho_a}{\rho_a} \qquad (1)$$

где ρ_s - плотность минеральной части грунта, т/м^3

ρ_a - плотность скелета грунта, т/м^3, определяемая по формуле:

УзЦСИ
Регистрации НТД

$$\rho_d = \frac{\rho}{1 + W_з} \qquad (2)$$

где ρ – плотность грунта, т/м^3

$W_з$ – заданная влажность грунта в долях единицы.

6.8 При определении характеристик усадки грунта нарушенного сложения следует применять образец грунта влажностью на (5 – 10) % больше влажности грунта на границе текучести. Грунт следует выдержать в пустом эксикаторе в течение суток. Затем при помощи шпателя заполняют грунтом рабочее кольцо, внутренняя поверхность которого предварительно смазана тонким слоем технического вазелина. Образование пустот при подготовке образца не допускается.

Приготовленный образец на предметном стекле следует поместить под стеклянный колпак или в емкость с крышкой. За начальные размеры образца принимаются размеры кольца по высоте и внутреннему диаметру.

7 Проведение испытаний

7.1 ПНГ следует налить жидкость и наблюдать за развитием деформаций во времени, записывая показания индикаторов в журнал испытаний (приложение Б).

7.2 Ступени давления при определении набухания грунта под нагрузкой и давления набухания должны быть: на первом компрессионном приборе – около 0,0025 МПа, что соответствует давлению от массы штампа и смонтированного на нем измерительного оборудования; на втором – 0,025 МПа; на третьем – 0,05 МПа; на четвертом – 0,1 МПа и далее с интервалом (0,1 – 0,2) МПа на каждый прибор до необходимых пределов.

После нагружения образцов грунта в компрессионных приборах их следует выдержать до условной стабилизации деформаций, после чего образцы надлежит замочить.

7.3 Как при свободном набухании, так и в компрессионных приборах после замачивания образцов следует регистрировать деформации через 5; 10; 30; 60 мин, далее через 2 ч. в течение рабочего дня до достижения условной стабилизации деформаций. В случае отсутствия набухания замачивание производят в течении трех суток.

За начало набухания следует считать относительную деформацию (δ), превышающую 0,001.

7.4 За критерий условной стабилизации деформаций свободного набухания глинистых грунтов или деформаций набухания под нагрузкой при данной ступени давления в компрессионных приборах следует принимать деформацию не более 0,01 мм за 16 ч.

7.5 После завершения набухания образца грунта необходимо: слить воду (или раствор) из прибора; кольцо с влажным грунтом (без фильтров) взвесить и произвести к онтрольное измерение высоты образца грунта в кольце; грунт из кольца высушить в термостате при температуре (105 ± 2)°С. Все результаты измерений надлежит записать в соответствующий журнал испытаний (приложения Б и В).

Узбгосстандарт
Копия разрешена
к использованию и тиражированию
без ограничений НТД

7.6 Испытание усадки грунта следует проводить в три этапа. На первом и втором этапе испытания измерение высоты, диаметра и массы образца грунта, помещенного в эксикаторе, следует производить не реже двух раз в сутки и результаты заносить в журнал испытаний (приложение Г).

Критерием условного завершения испытаний на первом этапе является отсутствие изменений в линейных размерах образцов в двух последовательных измерениях.

На втором этапе сушка образца грунта производится на воздухе.

Критерием условного завершения испытания на втором этапе, после 5-6 измерений, является отсутствие изменений в массе образца грунта.

На третьем этапе сушку образца грунта производят в термостате при температуре $(105\pm5)^0$ С в соответствии с требованиями ГОСТ 5180 до постоянной массы и в конце испытания производят контрольное измерение линейных размеров образца грунта.

8 Обработка результатов испытаний

8.1 На основании записей в журналах испытаний грунта в ПНГ или компрессионных приборах (приложения Б и В) следует определить:

а) величину абсолютной деформации грунта (h) в мм, вычисленную как разность среднеарифметических значений конечных (n_i) и начальных (n_0) показаний индикаторов за вычетом поправки на деформацию приборов и фильтров при набухании согласно п.6.2.

б) величину относительной деформации образца (δ) с погрешностью 0,001 по формуле

$$\delta = \frac{h_i}{h} = \frac{n_i - n_0 - m}{h}; \qquad (3)$$

8.2 По величинам относительной деформации следует построить график зависимости относительных деформаций от вертикального давления $\delta = f(p)$ (приложение D). Точки графика, соответствующие ступеням давления, следует соединить лекальной кривой.

Величина давления набухания ($P_н$) соответствует точке пересечения кривой с осью давления (P) (график 1 приложения D) или точке предполагаемого пересечения продолжения кривой графика $\delta = f(p)$ с осью давления (p) (график 2 приложения D).

8.3 По результатам испытаний усадки на основании записей испытания грунта (приложение Г) следует:

а) определить объем грунта на каждый момент измерения по формуле:

$$Vi = \frac{\pi d_i^2 \, hi}{4}; \qquad (4)$$

где d_i - диаметр образца в момент измерения, определенный как

среднее арифметическое значение измерений в трех направлениях, см;

h_i – высота образца в момент измерения, см;

б) рассчитать влажность грунта на каждый момент измерения по формуле

$$W = \frac{q_i - g}{g}, \qquad (5)$$

где q_i – масса образца грунта на момент измерения, г;

g – масса образца сухого грунта, г;

в) рассчитать усадку по высоте, диаметру и объему по формулам соответственно:

$$\delta_h = \frac{h - h_k}{h}; \qquad (6)$$

$$\delta_d = \frac{d - d_k}{d}; \qquad (7)$$

$$\delta_V = \frac{V - V_k}{V}, \qquad (8)$$

где h, d, V и h_k, d_k, V_k – соответственно начальные и конечные значения высоты, диаметра, см, и объема образца грунта, $см^3$.


8.4 По величинам объема и влажности на каждый момент времени следует построить график зависимости изменения объема образца от влажности $V = f(W)$ (приложение Б).

За величину влажности на пределе усадки (W_y) следует принять влажность, соответствующую точке перегиба графика $V = f(W)$ (график 1 приложения Б). Допускается нахождение точки перегиба путем восстановления перпендикуляра к графику из точки пересечения касательных к двум ветвям кривой (график 2, приложения Б), соответствующим первому и второму этапам сушки образца.



Приложение А
(рекомендуемое)

Приспособление для измерения диаметра и высоты образцов при усадке

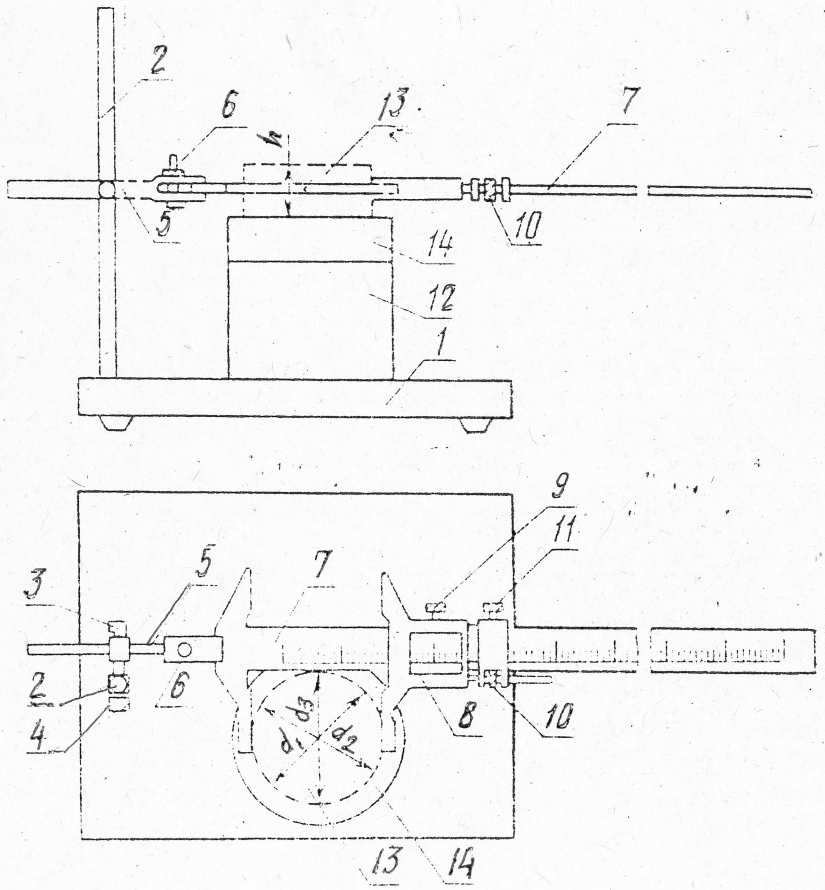

1-основание; 2-стойка; 3-стопор горизонтального перемещения держателя; 4-стопор вертикального перемещения держателя; 5-держатель штангенциркуля; 6-крепежный винт; 7-штангенциркуль с погрешностью измерения 0,05 мм; 8-нониус; 9-стопор нониуса; 10-микрометрический винт; 11-стопор микрометрического механизма; 12-подкладка; 13-образец грунта; 14-предметный столик.

Приложение В
(рекомендуемое)

Журнал испытаний свободного набухания грунта в ПНГ

Организация (лаборатория)_____ Объект (пункт)_____
Сооружение_____
Лабораторный номер образца_____
Прибор (тип, номер и т.д.)_____
Шурф No._____глубина от_____до_____м. Структура_____

Визуальное описание грунта в лаборатории_____
_____

Условия проведения испытаний_____
(условия замачивания, вид жидкости, химический состав, концентрация и т.д._____

Наименование определяемых параметров	Величина определяемых параметров		Примечания
	до испытания	после испытания	
Масса образца грунта с кольцом,г			
Масса кольца,г			
Масса образца грунта, г			
Высота кольца, см			
Высота образца грунта, см			
Диаметр кольца, см			
Площадь кольца, $см^2$			
Объем кольца, $см^3$			
Плотность грунта, $г/см^3$, ($т/м^3$)			
Влажность, доли единицы			
Плотность сухого грунта, $г/см^3$, ($т/м^3$)			
Плотность минеральных частиц грунта, $г/см^3$, ($т/м^3$)			
Коэффициент пористости			
Масса сухого грунта, г			
Влажность на границе текучести, доли единицы			
Влажность на границе раскатывани доли единицы			
Число пластичности, доли единицы			
Показатель консистенции			

Лабораторный номер образца_____

Результаты испытаний в ПНГ

Дата испытаний									
Время (мин, ч)									
Показатель индикатора									
Деформация образца грунта									
Набухание образца грунта									

Исполнитель _____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Журнал проверил "____" _____ 199__ г.

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

УзЦСМ
Отдел республиканской
стандартизации и гос.
Регистрации НТД

Приложение В
(рекомендуемое)

Журнал испытаний набухания грунта в ПНГ под нагрузкой в компрессионном приборе

Организация (лаборатория) _____ Объект (пункт) _____
Сооружение _____
Лабораторный номер образца _____
Компрессионный прибор (тип, номер и т.д.) _____
Шурф (скважина) No _____ глубина от _____ до _____ м.
Структура _____
Визуальное описание грунта в лаборатории _____

Условия проведения испытаний _____
(условия замачивания, вид жидкости, химический состав, концентрация и т.д.) _____

Наименование определяемых параметров	Величина определяемых параметров		Примечания
	до испытания	после испытания	
Масса образца грунта с кольцом, г			
Масса кольца, г			
Масса образца грунта, г			
Высота кольца, см			
Высота образца грунта, см			
Диаметр кольца, см			
Площадь кольца, $см^2$			
Объем кольца, $см^3$			
Плотность грунта, $г/см^3$, ($т/м^3$)			
Влажность, доли единицы			
Плотность скелета грунта, $г/см_3$, ($т/м^3$)			
Плотность минеральных частиц грунта, $г/см^3$, ($т/м^3$)			
Коэффициент пористости			
Масса сухого грунта, г			
Влажность на границе текучести, доли единицы			
Влажность на границе раскатывания, доли единицы			
Число пластичности, доли единицы			
Показатель текучести			

Лабораторный номер образца _____

4с УзЦОМ отдел республиканской стандартизации и гос. регистрации НТД

РСТ Уз 751-96

Результаты испытаний

Дата испытаний	Время, мин. ч.	Вес груза на подвеске рычага прибора, кН	Давление на образец P, МПа	Показание индикаторов n_1	n_2	$\frac{n_1+n_2}{2}$	Деформация образца h, мм	Поправка на деформацию прибора m, мм	Относительное набухание образца грунта δ	Примечание

Обработка результатов испытаний

Давление P, МПа	Деформация h, мм	Набухание определенное по кривой,	Набухание $\delta = \frac{h}{h}$	Коэффициент пористости e	Давление набухания $P_н$, МПа

Исполнитель _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Журнал проверил "____" _____ 199__ г.

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

УзЦОМ
Зарегистрировано
Регистрации НТД

Приложение Г
(рекомендуемое)

Журнал испытаний грунта при усадке

Организация (лаборатория)_____ Объект (пункт)_____
Сооружение_____
Лабораторный номер образца_____
Компрессионный прибор (тип, номер и т.д.)_____
Шурф (скважина) No._____ глубина от_____ до_____ м.
Структура_____
Визуальное описание грунта в лаборатории_____
_____

Условия проведения испытаний_____
(условия замачивания, вид жидкости, химический состав, концентрация и т.д._____

Наименование определяемых параметров	Величина определяемых параметров		Примечания
	до испытания	после испытания	
Масса образца грунта со стеклом, г			
Масса стекла, г			
Масса образца грунта, г			
Высота образца грунта, см			
Диаметр образца грунта, см			
Площадь сечения образца грунта, $см^2$			
Объем образца грунта, $см^3$			
Плотность грунта, $г/см^3$, $(т/м^3)$			
Влажность, доли единицы			
Плотность скелета грунта $г/см^3$ $(т/м^3)$			
Плотность минеральных частиц грунта, $г/см^3$, $(т/м^3)$			
Коэффициент пористости			
Масса сухого грунта, г			
Влажность на границе текучести, доли единицы			
Влажность на границе раскатывания, доли единицы			
Число пластичности, доли единицы			
Показатель текучести			

Лабораторный номер образца_____

Узбекский
Отдел разработки
стандартизации
Экспертиза НТД

Результаты испытаний и их обработка

Дата испыта ний	Время мин, ч.	Масса образца грунта доли единицы	Влажность образца грунта доли единицы	Определение объема образца: Высота об-разца грун-та доли еди-ницы	d1	d2	d3	Средний d1+d2+d3 / 3	Объем об-разца грун-та V, см3	Усадка образца: По вы-соте δ_h	По диа-метру δ_d	По объе-му δ_v	Примечания

Узбе[illegible]
Отдел [illegible]
стандар[illegible]
Регистр[illegible]

Приложение D
(обязательное)

Графики зависимости набухания грунта δ от давления P при испытании образца грунта в компрессионном приборе

Масштаб графиков следует принимать:
для давления P (по горизонтали): 0,025 или 0,05 МПа – 10 мм.
для набухания δ (по вертикали): 0,01 или 0,02 – 10 мм

График 1


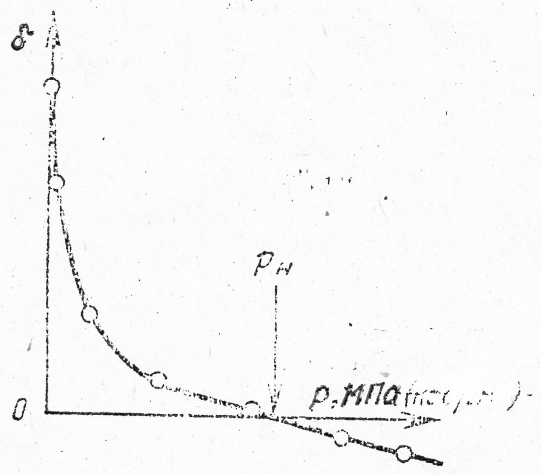


График 2

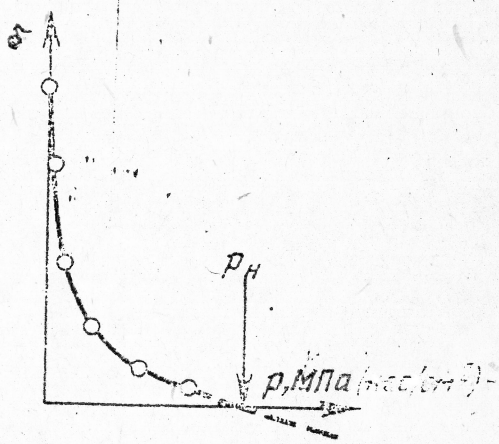

$P_н$ – установленная величина давления набухания (график 1);
предполагаемая величина давления набухания (график 2).

Приложение Е
(обязательное)

Графики зависимости изменения объема образца грунта V при изменении влажности W в процессе усадки

Масштаб графиков следует принимать:
для влажности (по горизонтали): 0,05 - 10 мм;
для объема (по вертикали): 2 $см^3$ - 10 мм.

График 1


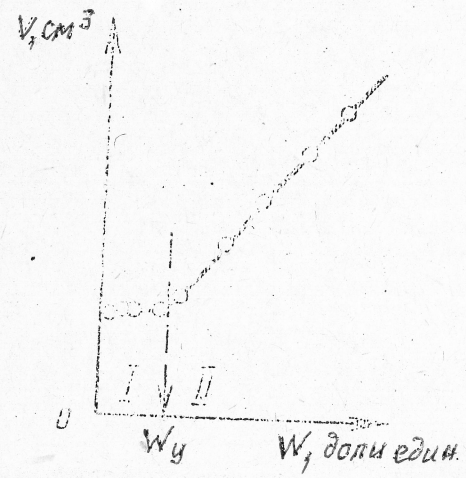


График 2

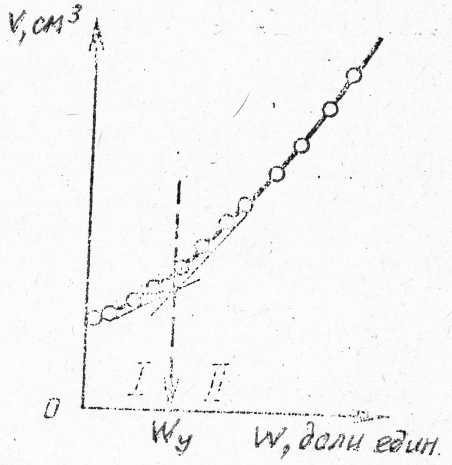

I-первый этап сушки; II-второй этап сушки; Wу - влажность глинистого грунта на пределе усадки

РСТ Уз
751-96

УДК 624.131.37 Ж-39

Ключевые слова: Грунты, набухание, усадка, испытание, ступень давления

РСТ Уз 751-96

Директор ЗПЛИТИ Джумаев К.. М.

Зам. директора по научной работе Мирзаахмадий М.

Руководитель темы, зам. директора по научной работе Мирзаахмадий М.

Ответственный исполнитель Сапаров А.